



38220061000202835422



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 40-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Иркутск, ул. Култукская, 10, тел. 20-96-98

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 70/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается Муниципальному общеобразовательному учреждению Иркутского районного муниципалитетского образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2" ИНН (3827011847)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ВрИО заместителя главного государственного инспектора Иркутского района по пожарному надзору Крышкина Павла Алексеевича № 70 от 11.08.2022 г.

в период с "16" августа 2022 г., 14 час. 00 мин. по "16" августа 2022 г., 15 час. 00 мин.

с "26" августа 2022 г., 10 час. 00 мин. по "26" августа 2022 г., 11 час. 00 мин.

Государственным инспектором Иркутского района по пожарному надзору Власовым Василием Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали: Директор МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2" Черепанов Денис Александрович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ /п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного Нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной за-	Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечива-	01.06.2023 г.	

	<p>щиты зданий (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также сведения о результатах пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем.</p>	<p>ются одним или несколькими из следующих способов: 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара. (п.2,3 ст. 4, п. 3, п.4 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479).</p>		
2.	<p>В помещениях МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» допущено размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до осветительных приборов.</p>	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). п. 2,3 ст. 4 ФЗ от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>	01.06.2023 г.	
3.	<p>Проверяемым лицом не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения</p>	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изгото-</p>	01.06.2023 г.	

	пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) и системы оповещения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, при эксплуатации указанных систем сроком более 10 лет.	вителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).		
4.	Соединительные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабельной продукцией не противопожарного исполнения.	Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовый материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м. (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. (4.9 СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», в соответствие с актом проверки технического состояния системы пожарной сигнализации ООО ЧОА «Фаворит сентября 2020 г. № 1479).	01.06.2023 г.	
5.	В дверном проеме ведущем из помещения кухни в помещение общего коридора, отсутствуют	Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных	01.06.2023 г.	

	противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости.	путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. (п. 1 ст. 52; ч. 1 ст. 59; ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
--	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ № 2"

Черепанов Денис Александрович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

26.08.2022 г.

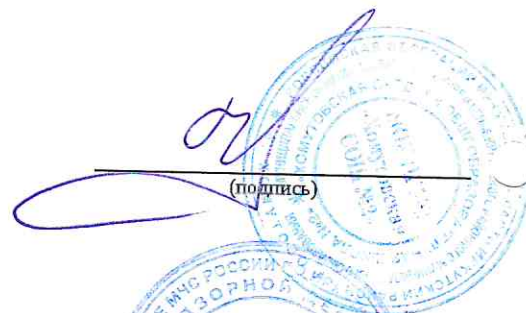

(подпись)

Государственный инспектор Иркутского района  
по пожарному надзору Власов Василий Игоревич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

26.08.2022 г.



(подпись)